



TEKNİK ŞARTNAME

Hastanemizin yeni açılacak çocuk acil servisinin röntgen odası için gereklidir.

- 1) İşin yapımı ile ilgili kroki ekte verilmiştir.
- 2) Çatı fanı için minimum 2000 metreküplük havalandırma motoru kullanılacaktır.
- 3) Sistem anahtar teslimi olup çalışır vaziyette idareye teslim edilecektir.
- 4) Kanal boru için kullanılacak sac 0,50mm olacaktır.
- 5) Sistemin bağlantı yerlerinden sızıntı olmayacak şekilde yalıtım malzemeleri kullanılacaktır.
- 6) İş anahtar teslimi olup teknik şartnamede yer almasa dahi sistemin sağlıklı çalışması için eksik malzemeler firma tarafından ek bir ücret istenmeden yapılacaktır.


Osman Nuri RÜZGAR
Sanlıurfa M. Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Elektrik Teknikeri


Recep ÖZASLAN
RLC

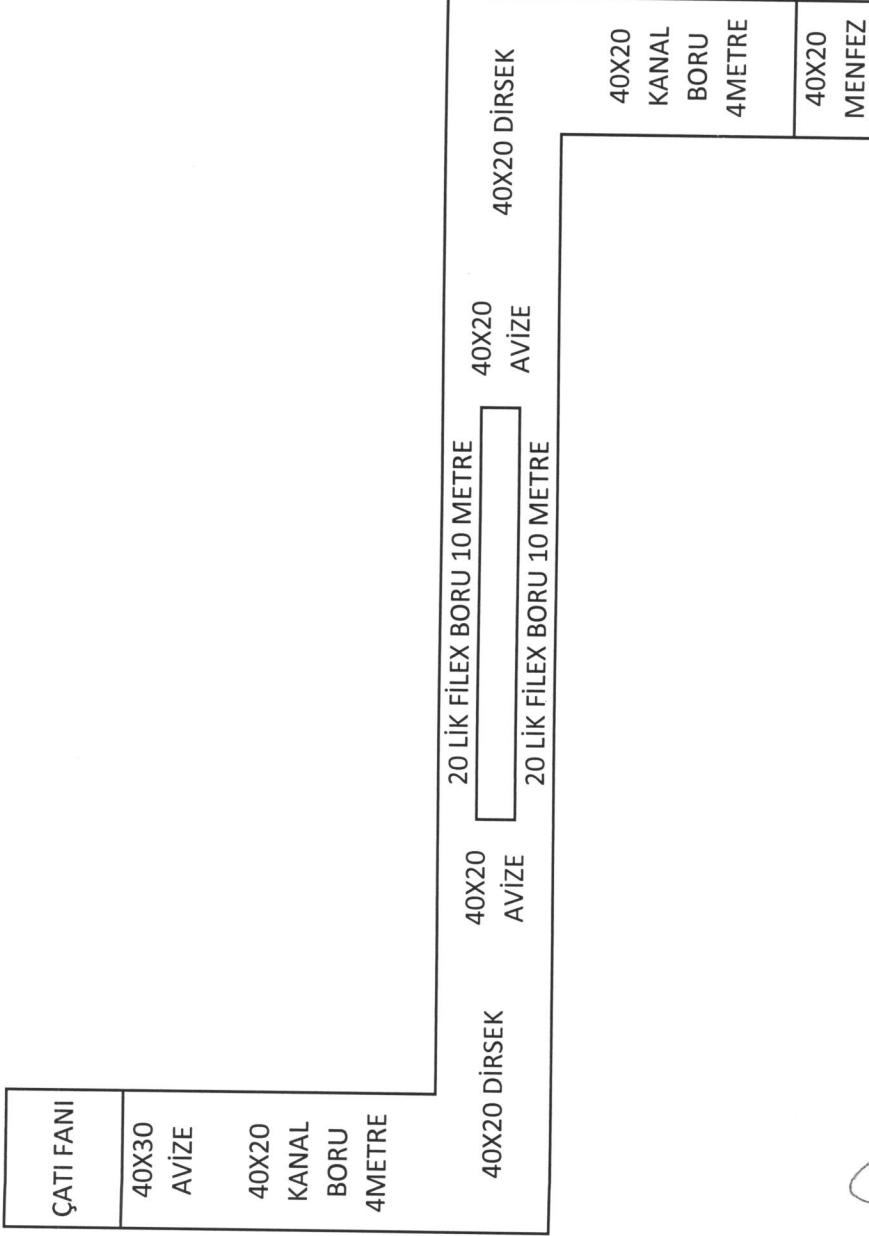

Osman Nuri RÜZGAR
Sahurpa M. Akif Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Elektrik Teknikeri

Recep ÖZALCAN
Recep Telo